

ภาพแสดงความก้าวหน้า งานย้ายระบบห้อง Fire Pump อาคาร A ชั้น B




- ภาพถ่ายแสดงงานการทดสอบระบบ FIRE PUMP



- ภาพถ่ายแสดงงานการทดสอบระบบ FIRE PUMP

## ภาพแสดงความก้าวหน้า งานย้ายระบบห้อง Fire Pump อาคาร A ชั้น B

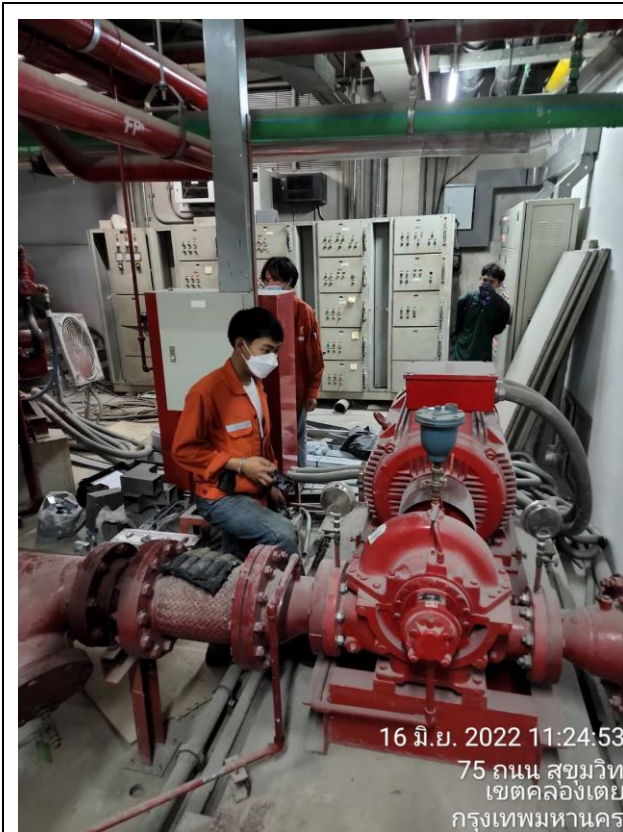

- ภาพถ่ายแสดงงานการทดสอบระบบ FIRE PUMP



- ภาพถ่ายแสดงงานการทดสอบระบบ FIRE PUMP

ภาพแสดงความก้าวหน้า งานย้ายระบบห้อง Fire Pump อาคาร A ชั้น B



- ภาพถ่ายแสดงงานการทดสอบระบบ FIRE PUMP



- ภาพถ่ายแสดงงานการทดสอบระบบ FIRE PUMP

ภาพแสดงความก้าวหน้า งานย้ายระบบห้อง Fire Pump อาคาร A ชั้น B




- ภาพถ่ายแสดงงานการทดสอบระบบ FIRE PUMP



- ภาพถ่ายแสดงงานการทดสอบระบบ FIRE PUMP

## ภาพแสดงความก้าวหน้า งานย้ายระบบห้อง Fire Pump อาคาร A ชั้น B

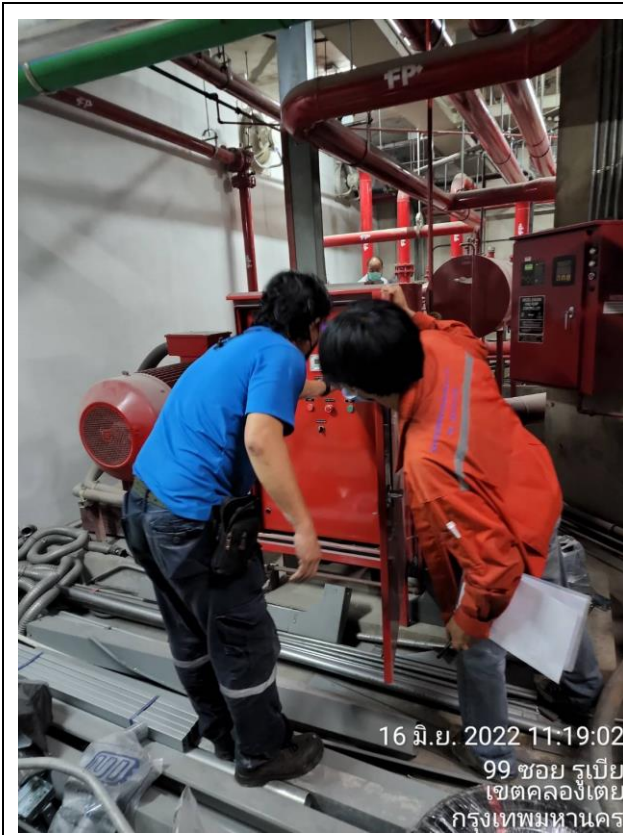

- ภาพถ่ายแสดงงานการทดสอบระบบ FIRE PUMP



- ภาพถ่ายแสดงงานการทดสอบระบบ FIRE PUMP

## ภาพแสดงความก้าวหน้า งานย้ายระบบห้อง Fire Pump อาคาร A ชั้น B




- ภาพถ่ายแสดงงานการทดสอบระบบ FIRE PUMP



- ภาพถ่ายแสดงงานการทดสอบระบบ FIRE PUMP

ภาพแสดงความก้าวหน้า งานย้ายระบบห้อง Fire Pump อาคาร A ชั้น B

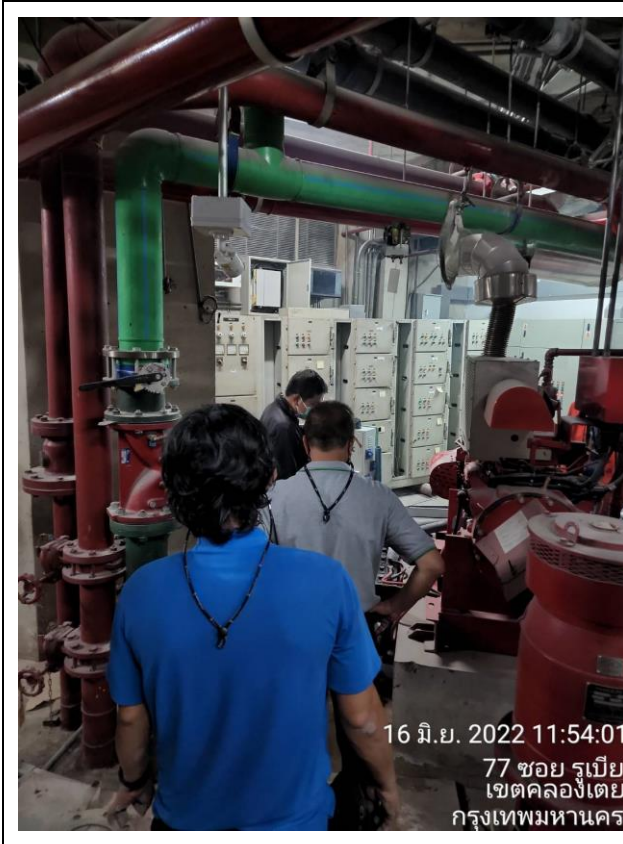

- ภาพถ่ายแสดงงานการทดสอบระบบ FIRE PUMP